


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A	Tableau RCP variante 80A																
B																	
C																	
D																	
E																	
F																	
G																	
H																	
Climkit		Site :					No de commande :					Page de garde					
		No du site :					Installateur :										
Projet type tableau RCP 80A		Date :					Version :					Folio : 1/6					

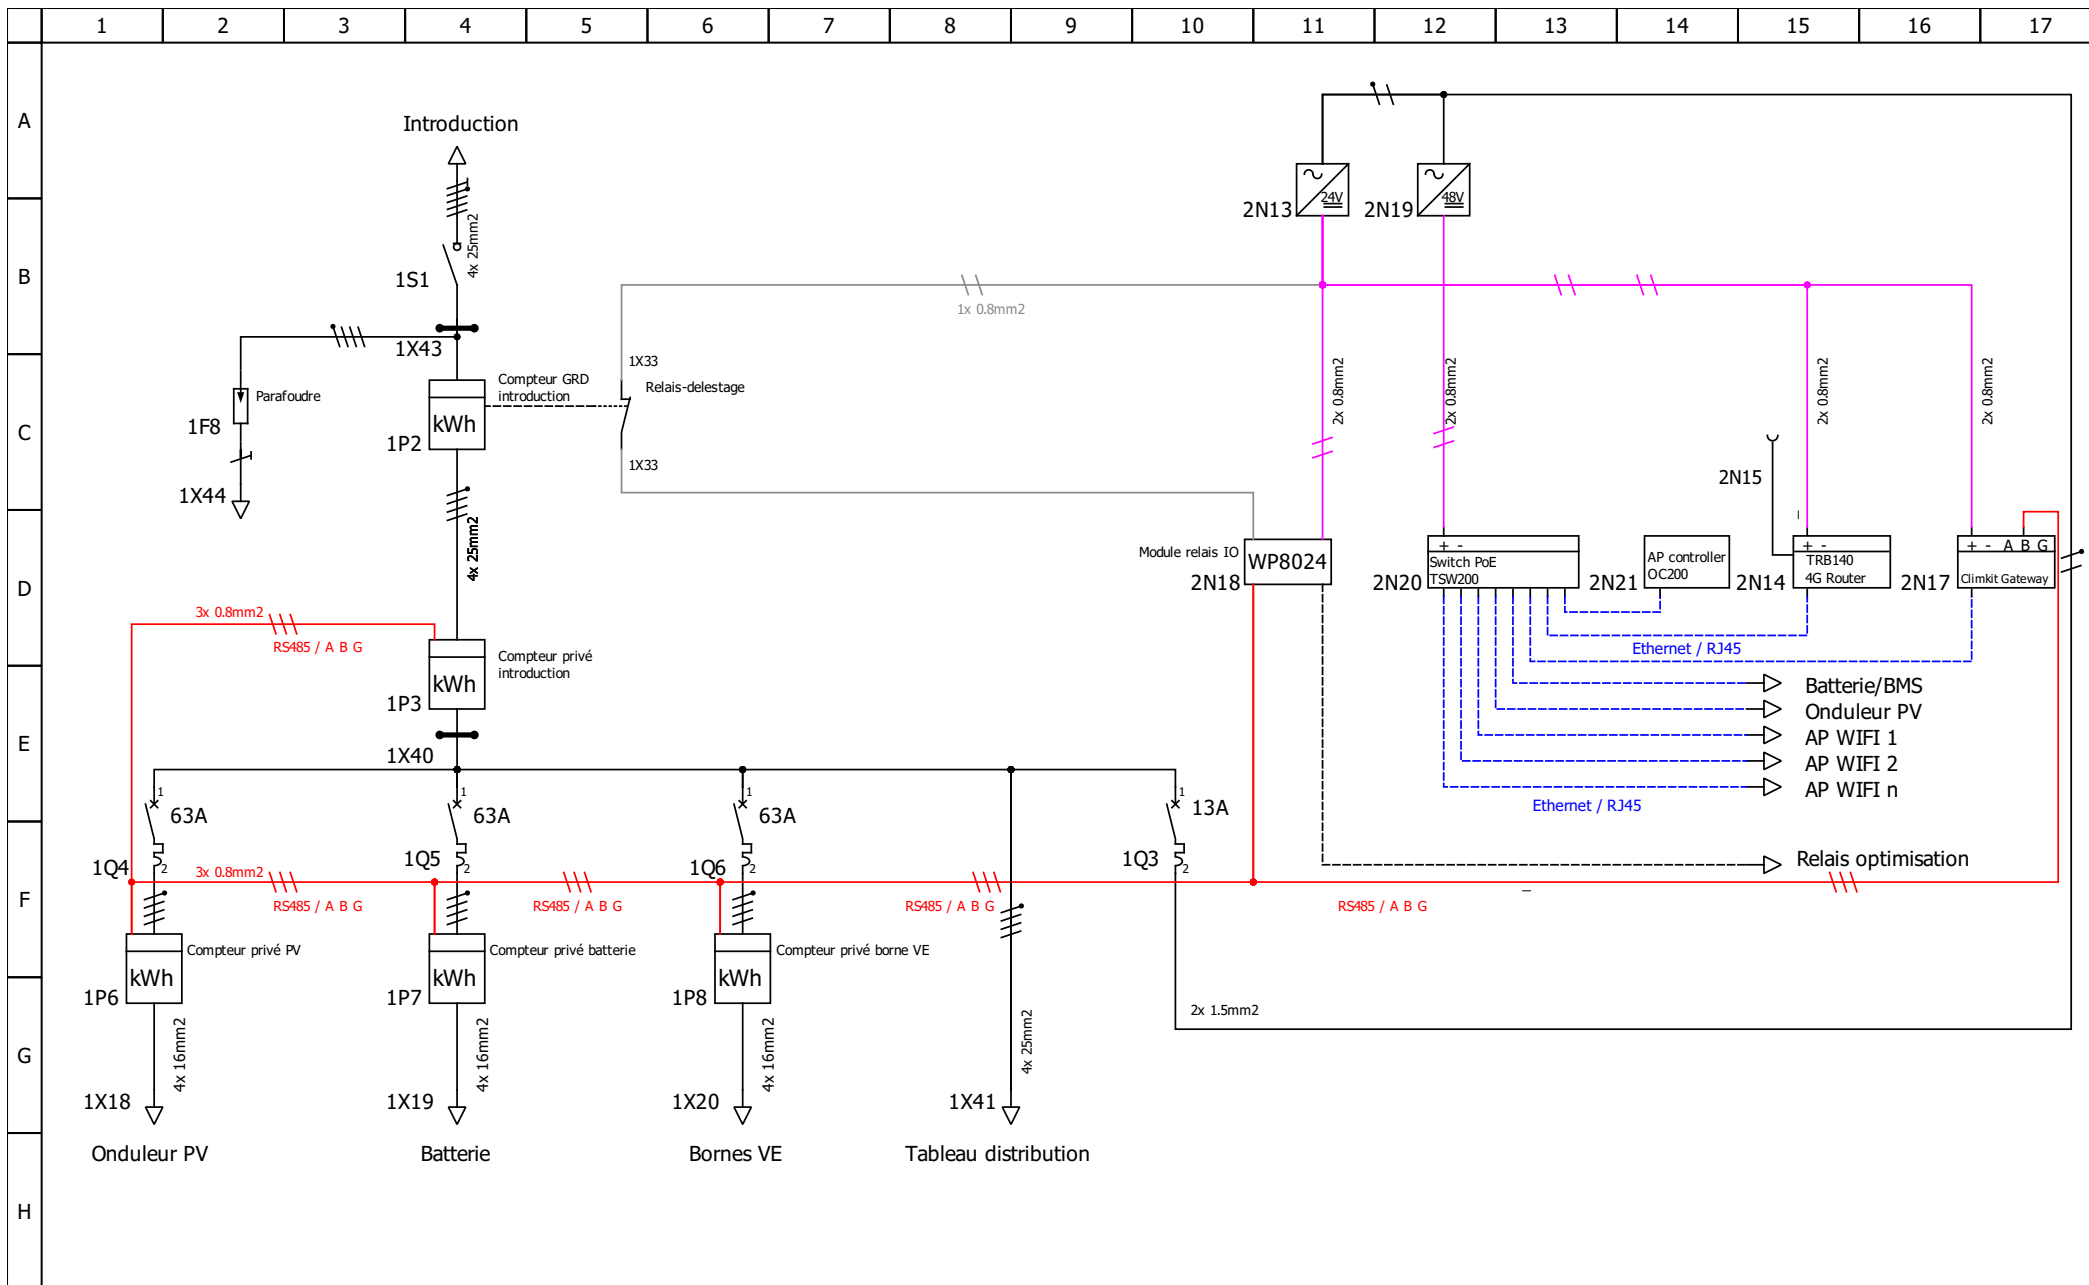

Climkit

Projet type tableau RCP 80A

Site :

No du site :

Date :


No de commande :

Installateur :

Version :

Schéma unifilaire

Folio : 2/6

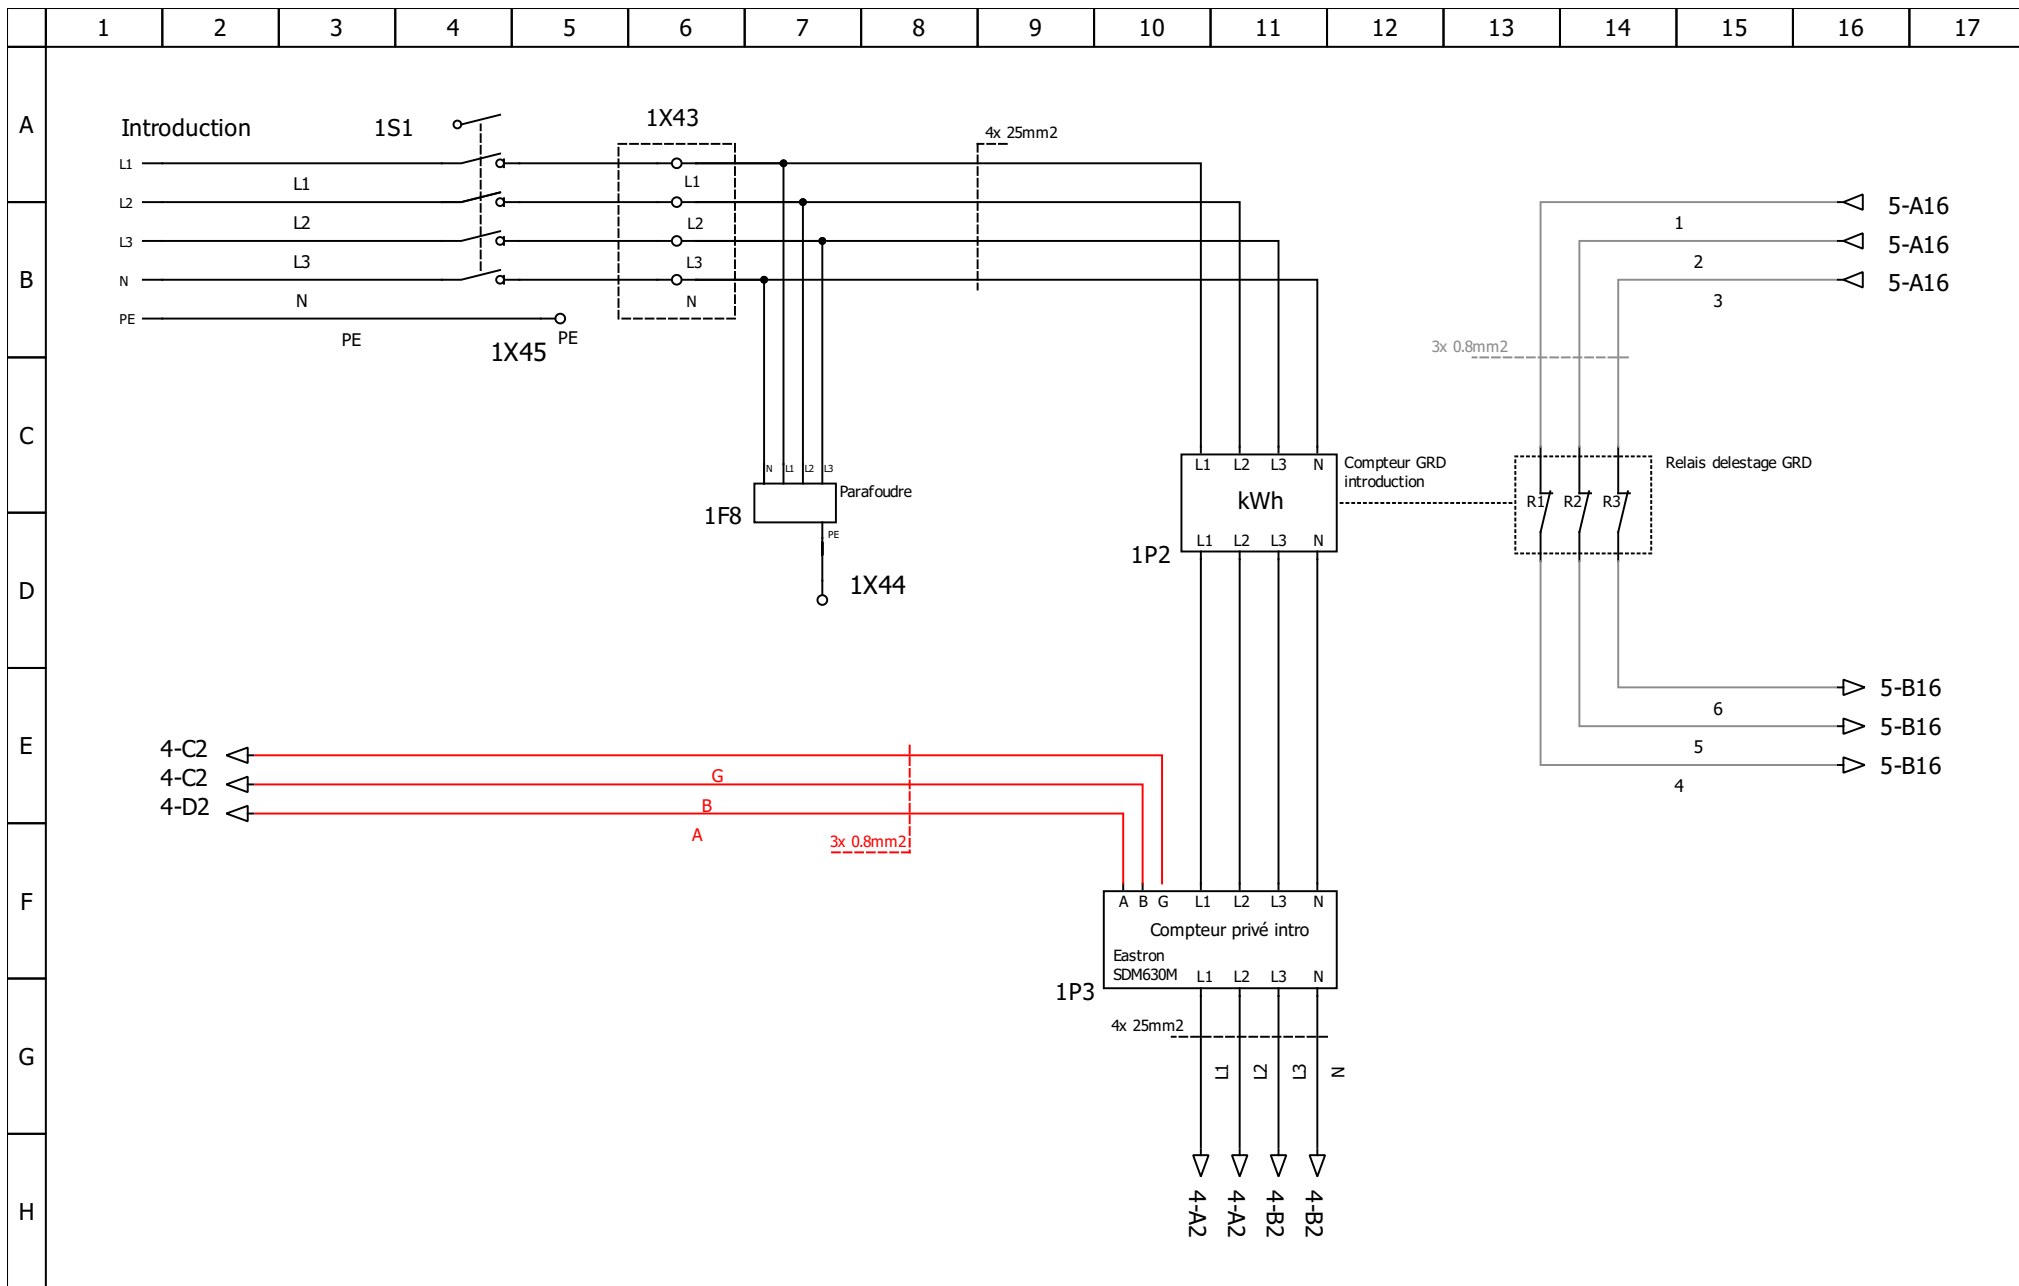

Climkit

Projet type tableau RCP 80A

Site :

No du site :

Date :


No de commande :

Installateur :

Version :

Arrivée Introduction

Folio : 3/6

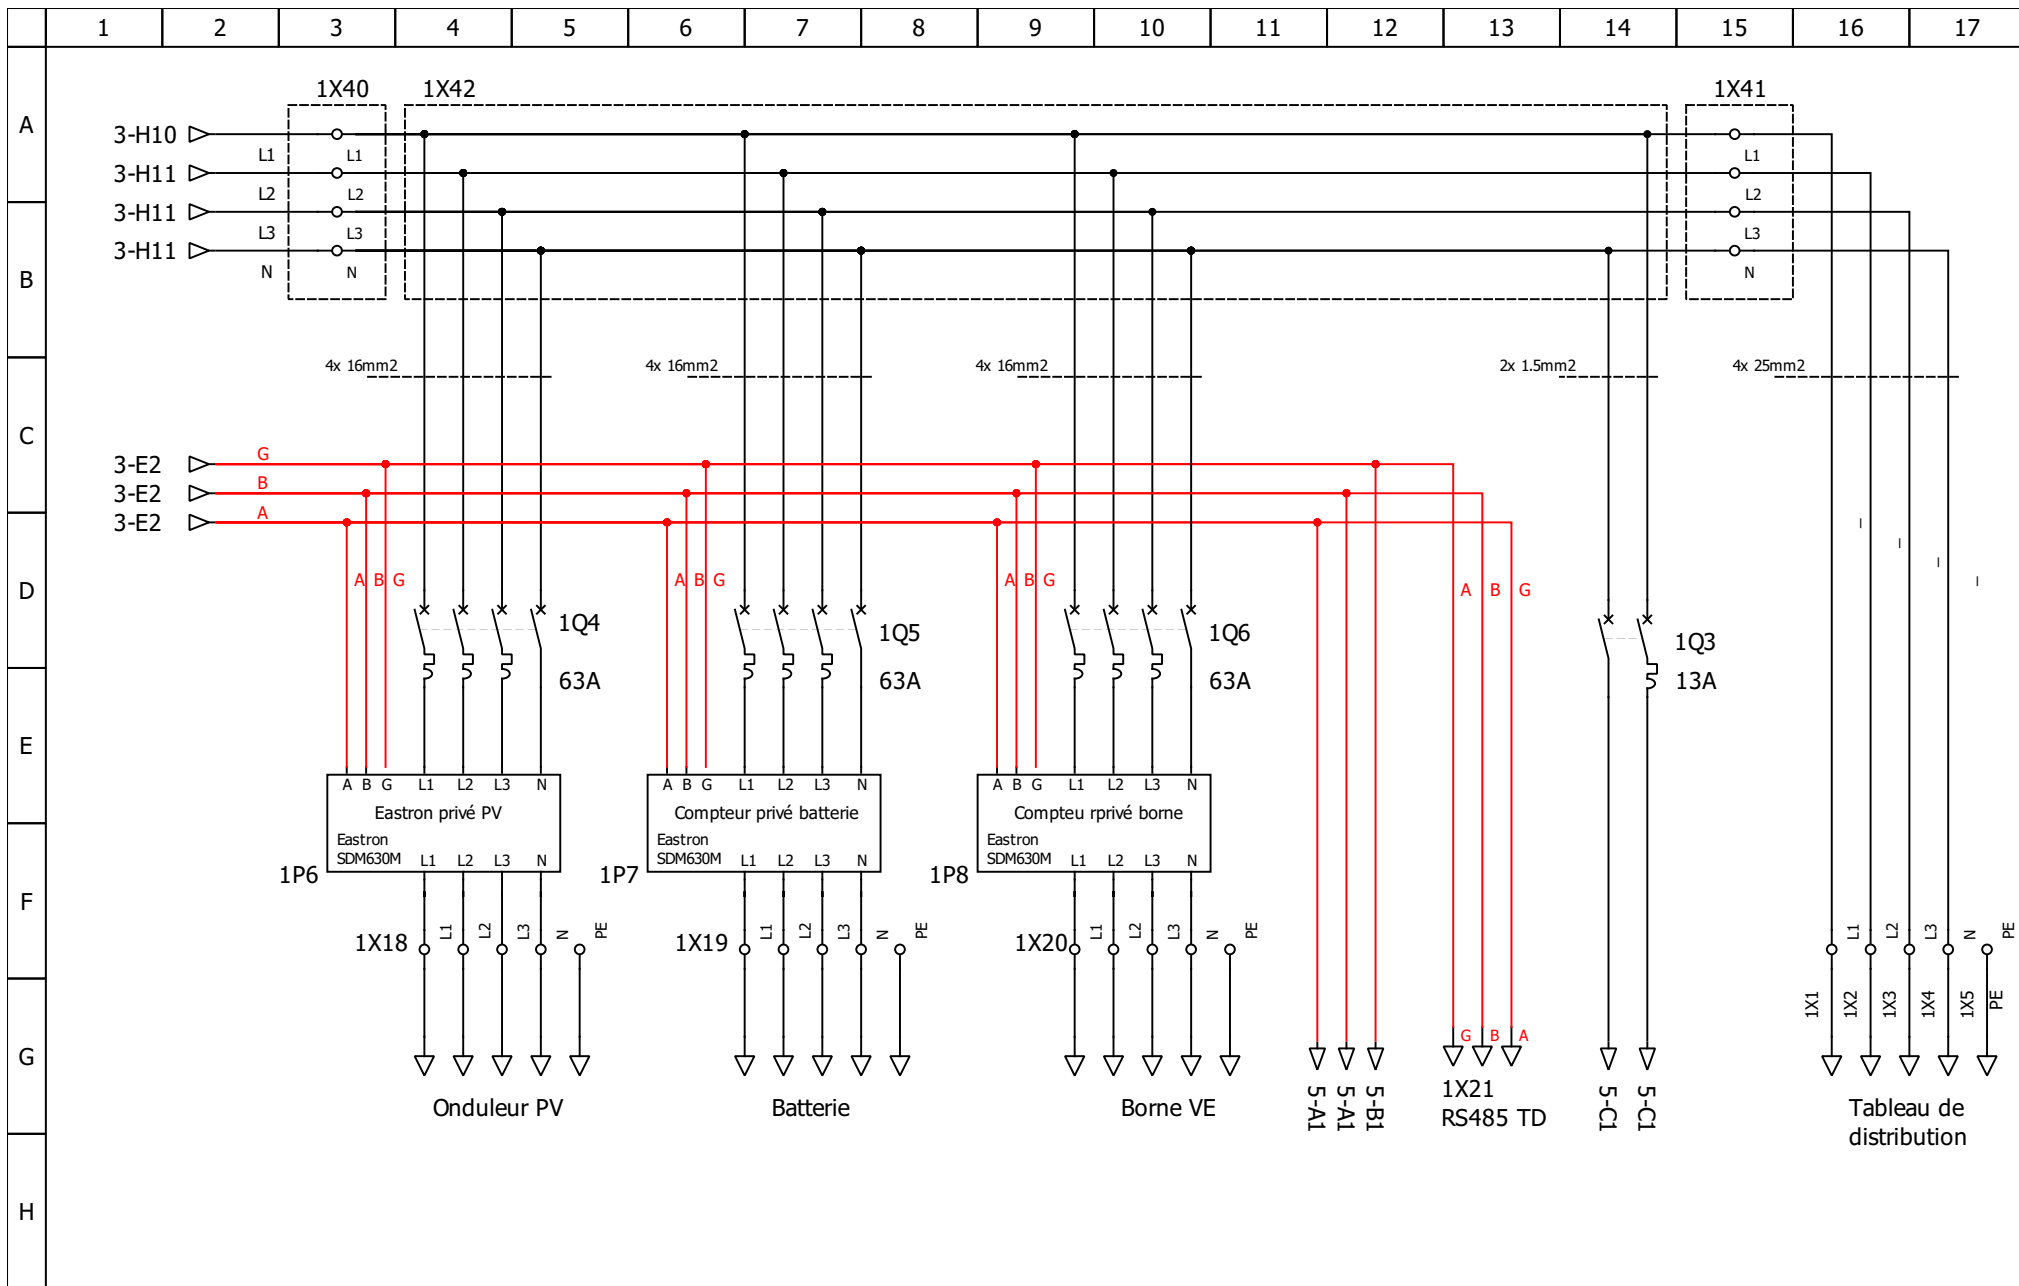

Climkit

Projet type tableau RCP 80A

Site :

No du site :

Date :


No de commande :

Installateur :

Version :

Départs PV et consommateurs

Folio : 4/6

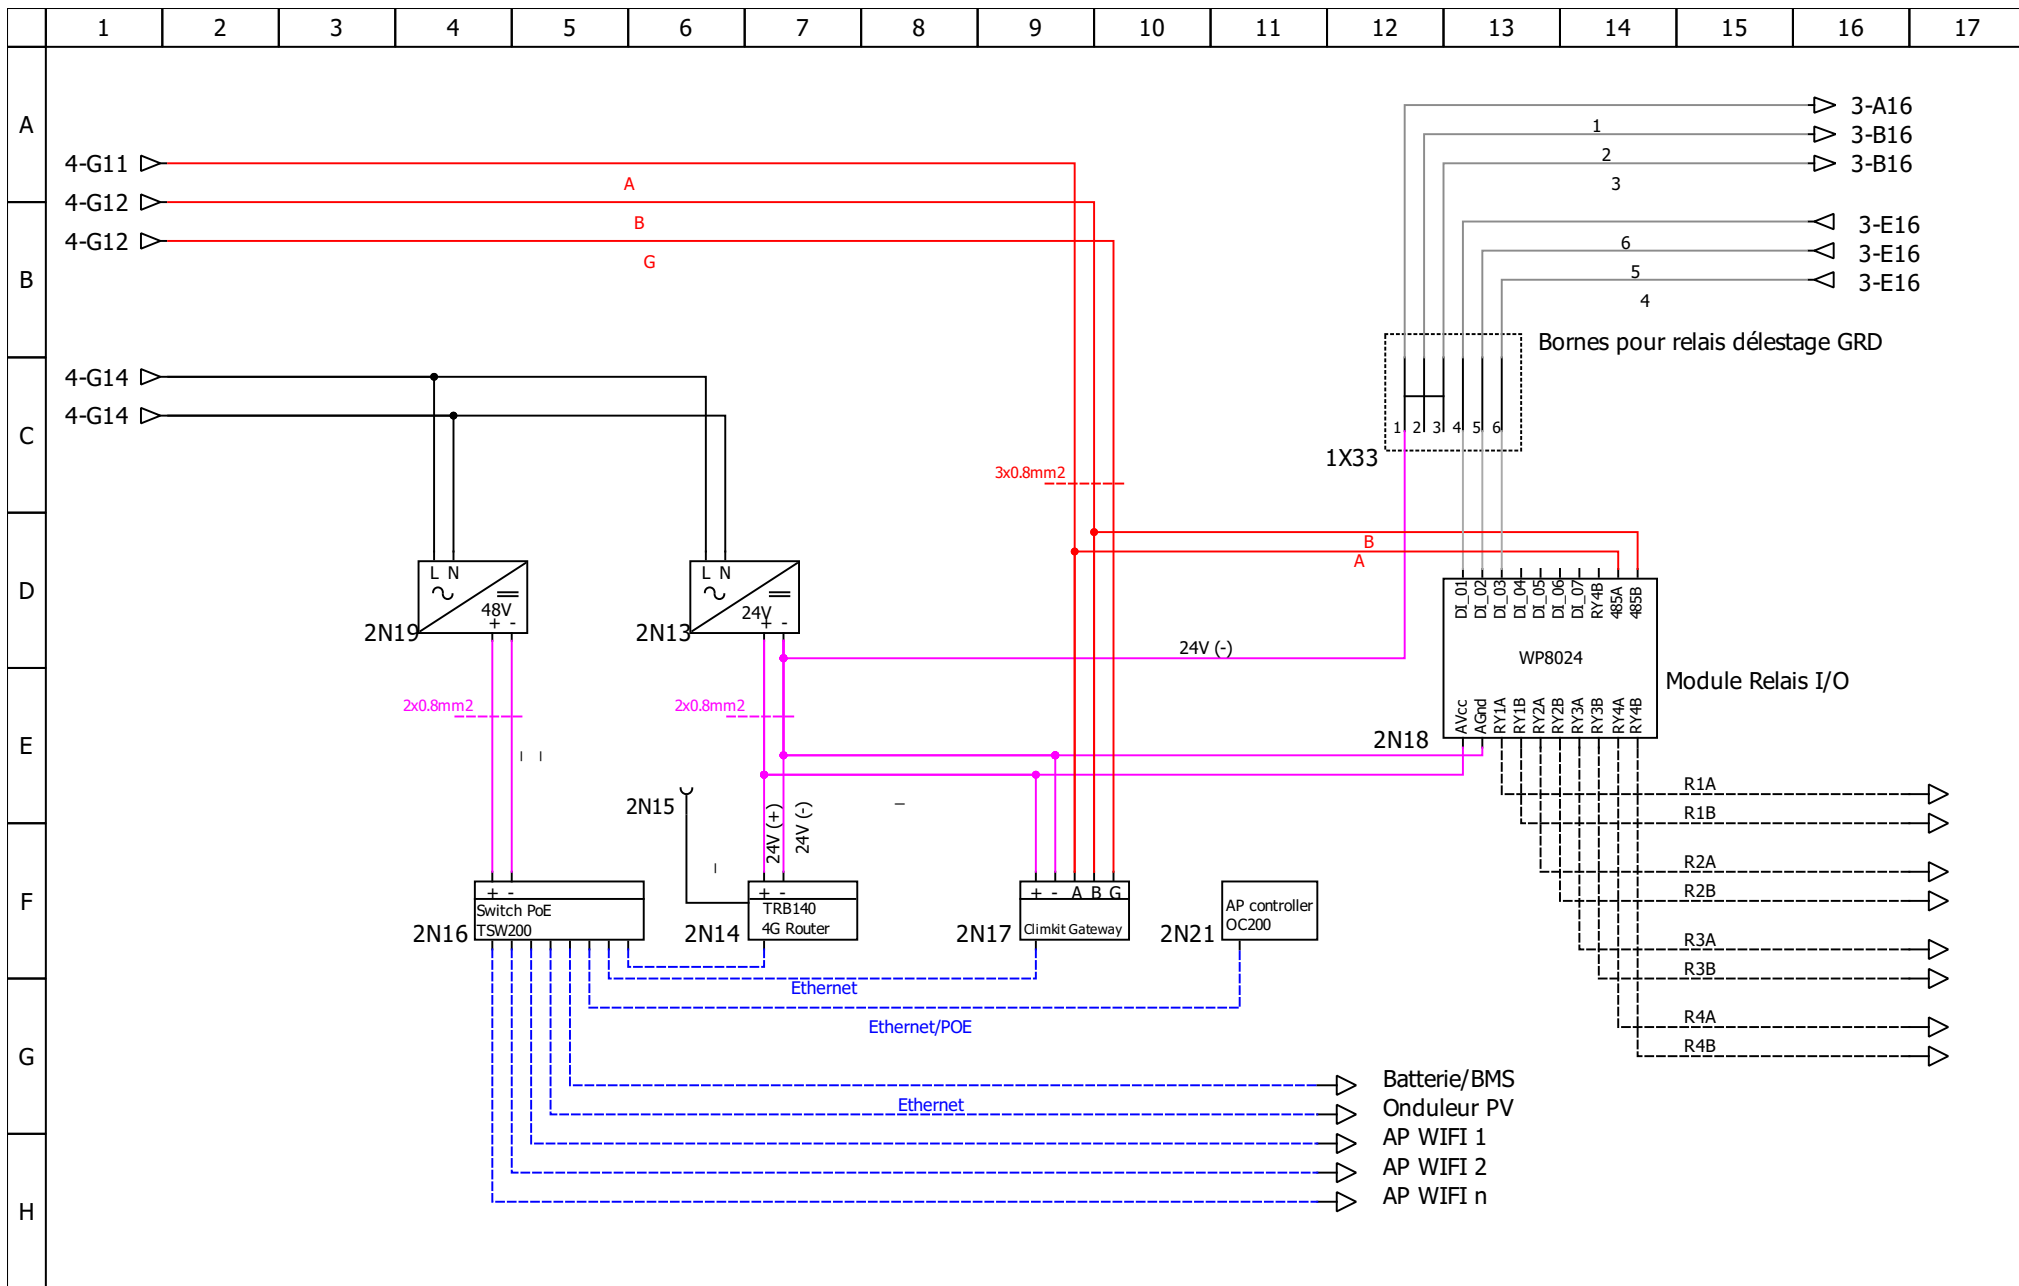

Climkit

Projet type tableau RCP 80A

Site :

No du site :

Date :

No de commande :

Installateur :

Version :

Communication et commande

Folio : 5/6

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A		Label	Fonction									N° Article		Fabricant			
		1S1	Interrupteur sectionneur principal									A9S65491		Schneider Electric			
		1F8	Parafoudre AC 4P									A9L16482		Schneider Electric			
B		1P2	Compteur GRD Introduction									–					
		1P3	Compteur privé Introduction									SDM630-Modbus		Eastron			
		1P6	Compteur privé photovoltaïque									SDM630-Modbus		Eastron			
C		1P7	Compteur privé batterie									SDM630-Modbus		Eastron			
		1P8	Compteur privé borne vehicule électrique									SDM630-Modbus		Eastron			
		1Q3	Disjoncteur magnetothermique bipolaire 13A									A9F74213		Schneider Electric			
D		1Q4	Disjoncteur magnetothermique tetrapolaire 63A									A9F74463		Schneider Electric			
		1Q5	Disjoncteur magnetothermique tetrapolaire 63A									A9F74463		Schneider Electric			
		1Q6	Disjoncteur magnetothermique tetrapolaire 63A									A9F74463		Schneider Electric			
E		1X18	Borniers départ onduleur PV									2116-1201/605-038		Wago			
		1X19	Bornier départ batterie									2116-1201/605-038		Wago			
		1X20	Bornier départ borne de recharge									2116-1201/605-038		Wago			
F		1X21	Borniers départ RS485									2102-5201		Wago			
		1X33	Bornier départ délestage									2002-1871		Wago			
		1X40	Bloc alimentation entrée100A									SEA9TB1001		Schneider Electric			
G		1X41	Bloc alimentation sortie 100A									SEA9TB1001		Schneider Electric			
		1X42	Peigne (barette de shunt) 100A									A9XPH412		Schneider Electric			
		1X43	Peigne (barette de shunt) 100A									A9XPH412		Schneider Electric			
H		1X44	Bornier en cuivre nu pour mise à la terre									–		–			
		1X45	Bornier de mise à la terre									–		–			
		2N13	Source d'alimentation 24V									HRD-60-24		Mean Well			
		2N14	Routeur 4G									TRB140		Teltonika Networks			
		2N15	Antenne 4G									–		Teltonika Networks			
		2N16	Switch ethernet PoE non-géré 10 ports + 2x ports SFP									TSW200		Teltonika networks			
		2N17	Passerelle (gateway)									Gateway Climkit Strato Pi		Climkit			
		2N18	Module relais I/O									WP8024		Wellpro			
		2N19	Source d'alimentation 48V									HDR-150-48		Mean Well			
	2N21	AP controleur									OC200		TP-Link				

Climkit

Site :

No du site :

Date :

No de commande :

Installateur :

Version :

Nomenclature

Projet type tableau RCP 80A

Folio : 6/6